


MYJV-0.6/1kV, 1×16

封闭母线槽 1000A

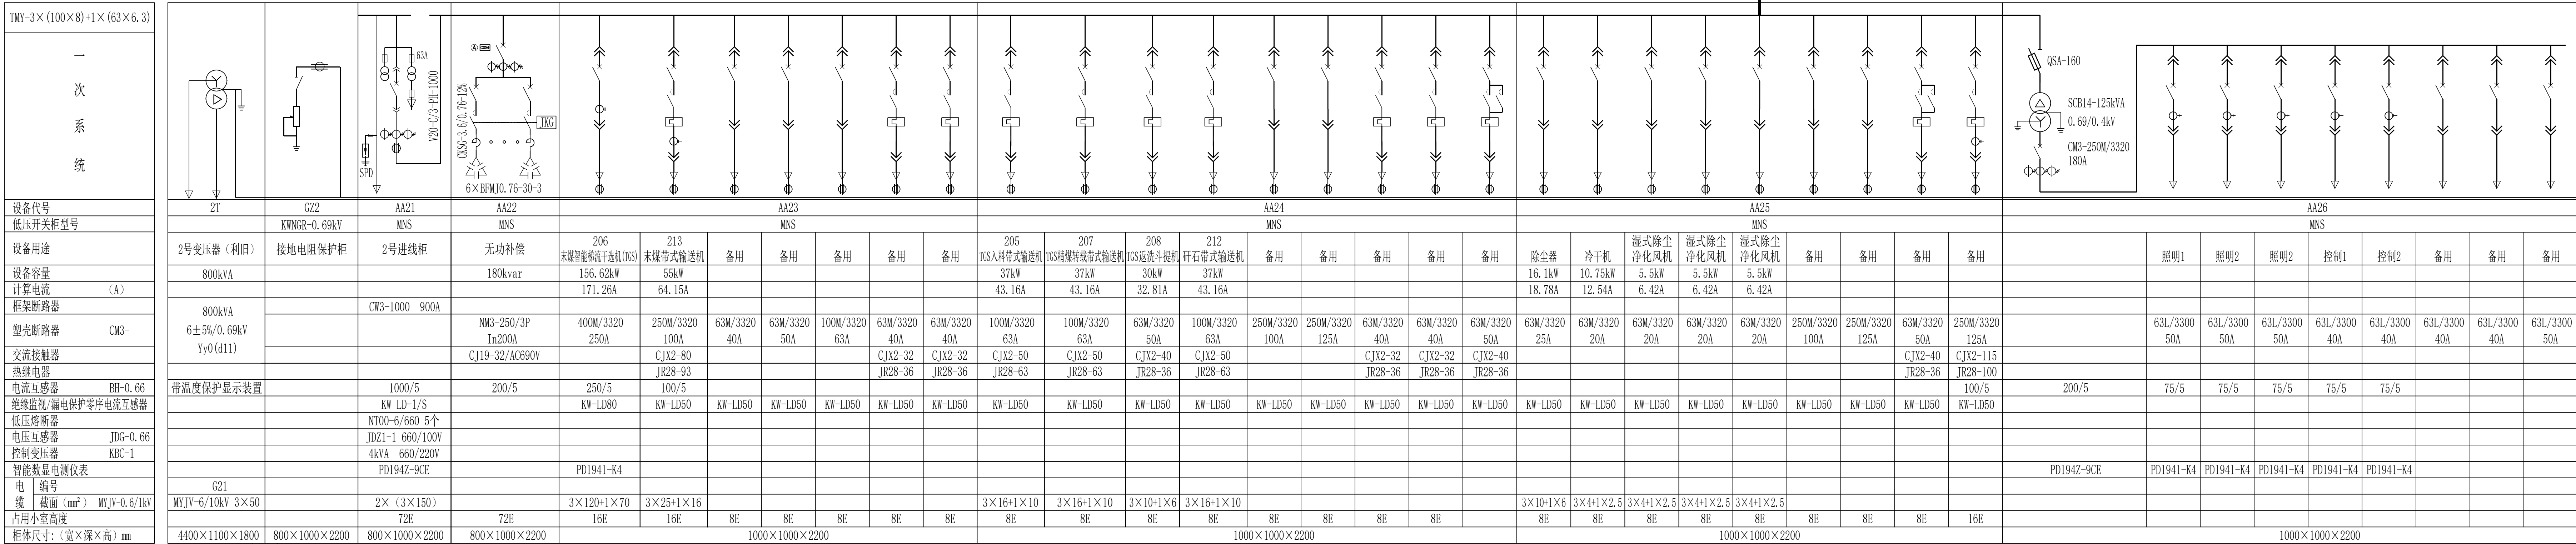

MYJV-0.6/1kV, 1×16

低压系统图

						甘肃靖煤能源有限公司红会第一煤矿分公司智能干选系统初步设计
标记	数量	修改者	批准者	日期		
设计			项目负责人			C2133-14
校对			公司主管			共 15 页 重 量 比 例
审核			总工程师			第 14 页 公斤
专业负责人			经 理			
所(室)长			2026年02月编制			靖远煤业工程勘察设计有限公司